

SINGLEMODE OS2



Stecker  
Kupplungen  
Kabelnormen



## ÜBERSICHT ZU VERWENDETEN ANSCHLÜSSEN IN DEN VERSCHIEDENEN GEBIETEN DER STADTWERKE


ANSCHLUSSGEBIET:	ANSCHLUSS GLASFASERÜBERGABEPUNKT:	FASERTYP FÜR DIE VERLÄNGERUNG DER FASER IM GEBÄUDE:	ANSCHLUSS AM PATCHPANEL FÜR DIE ÜBERGABE AN DAS ABSCHLUSSGERÄT / CPE:
Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH (BEW)	E2000 / APC	Singlemode OS2	frei wählbar, bevorzugt wird Steckertyp LC / PC
Stadtwerke Rhede GmbH	in den meisten Fällen LC / APC, Bestandsanschlüsse teilweise E2000 / APC	Singlemode OS2	frei wählbar, bevorzugt wird Steckertyp LC / PC
Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	E2000 / APC	Singlemode OS2	frei wählbar, bevorzugt wird Steckertyp LC / PC
Stadtwerke Ahaus GmbH	neue Anschlüsse nach Mai 2020: LC / APC, Bestandsanschlüsse E2000 / APC	Singlemode OS2	frei wählbar, bevorzugt wird Steckertyp LC / PC
SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	E2000 / APC	Singlemode OS2	frei wählbar, bevorzugt wird Steckertyp LC / PC



LC / APC



LC / PC

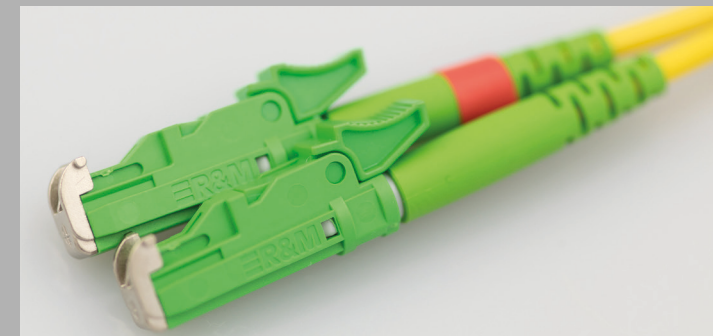

E2000 / APC

Wenn Sie nicht sicher sind, um welchen Stecker es sich am Übergabepunkt handelt, können Sie uns gerne kontaktieren.  
Es ist möglich, konfektionierte Kabel für die Verkabelung im Haus über uns zu beziehen.  
Um solch ein Kabel für Sie bestellen zu können, ist es wichtig, dass Sie im Vorfeld die benötigte Länge ausmessen.  
Müller-Armack-Str. 9 • 46397 Bocholt • 02871 / 2358130 • [www.reygers-systemhaus.de](http://www.reygers-systemhaus.de)